



专业	实 名	签 名	日期	专业	实 名	签 名	日期

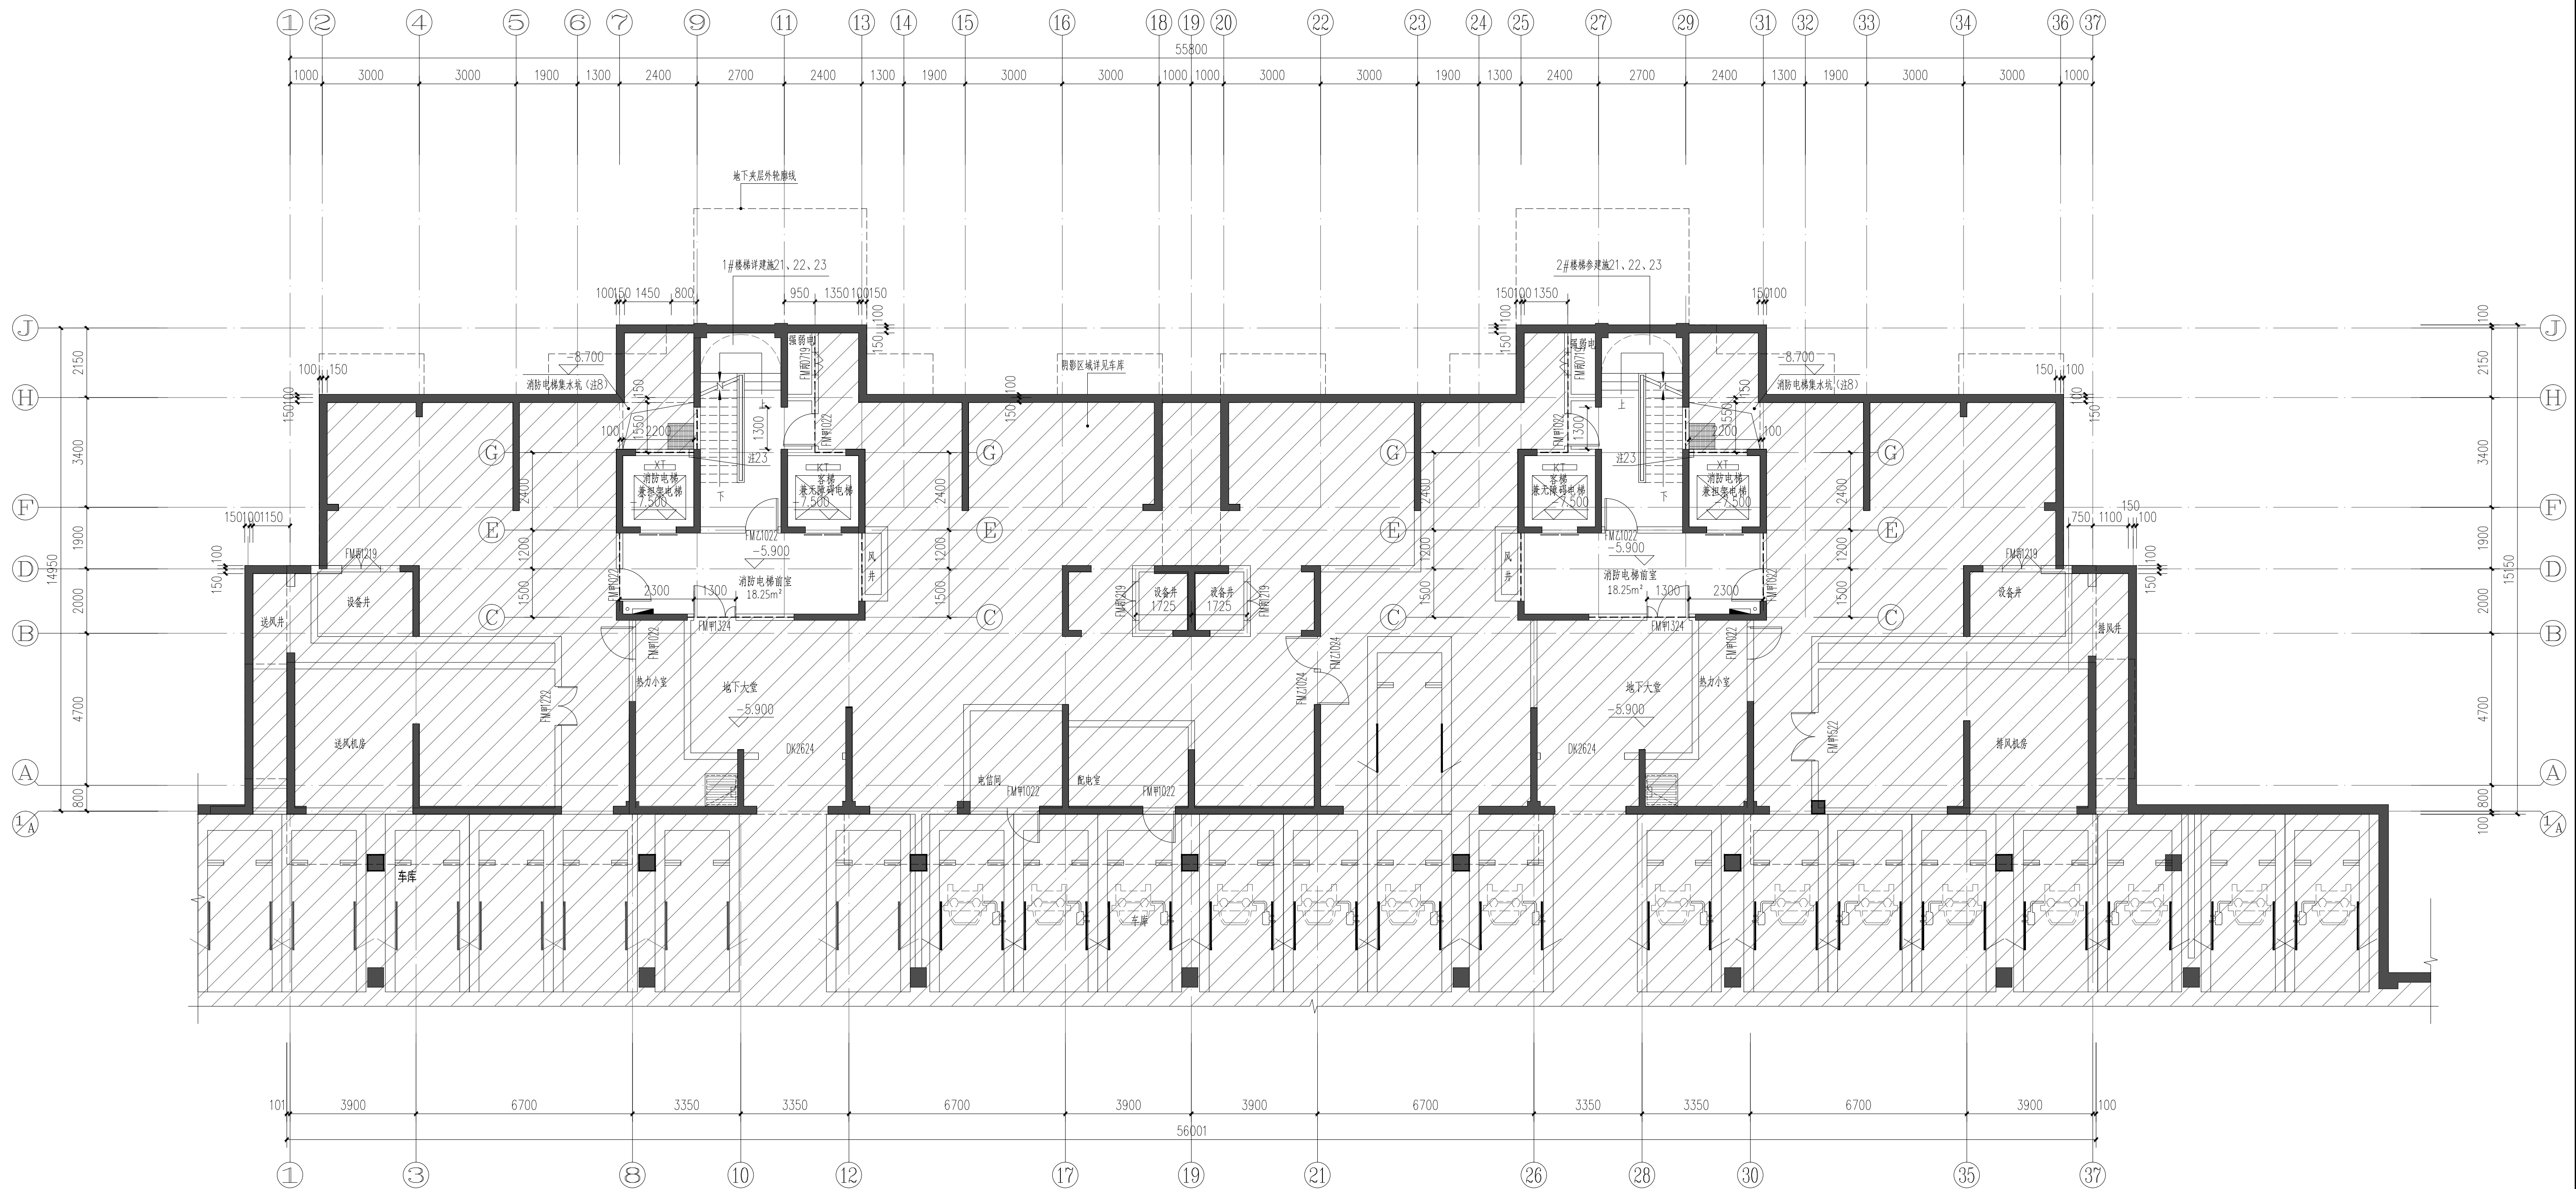

地下一层平面图 1:100

注：

- |  |   |
|--|---|
| 1、本层建筑面积为101.58m <sup>2</sup> （仅为核心筒建筑面积且计入车库）。              | 8、集水坑做法为12YJ1池防1，集水坑池板采用钢筋混凝土板。   |
| 2、除注明外，涂黑墙体为钢筋混凝土墙，尺寸定位详结施；图中未涂黑的双线墙体为100、150或200厚加气混凝土砌块墙体。 | 现场制作，在集水坑周边1.0m范围内找坡，坡度为1%，以满足必要时清扫和排水。   |
| 3、图中房间所标注面积均为房间使用面积，图中未标注门垛尺寸的以100mm为准。                      | 9、核心筒细部尺寸见楼梯详图。   |
| 4、平面图中钢筋规格、柱、剪力墙规格、柱位等，均以结施为准。                               | 10、  为消火栓，具体尺寸及尺寸型号详见水专业施工图。 |
| 5、墙体上预留洞、槽配合电气，水施，暖通预留施工。                                    | 11、车库部分详见地下室车库施工图，本图中仅示意。   |
| 6、门开启形式及方向以图面所示为准。   | 12、普通客梯（KT）应按消防电梯的防火构造要求设置。   |
| 7、水井、水井、进线间、电信间的门和可拆卸防火板均设300高的门槛。                           | 13、可拆卸防火板，高1900，宽800，耐火极限不低于1.5小时。  |
|  | 14、预埋150UPVC管，管底标高同消防电梯机房标高。  |

 河南省城乡规划设计研究院有限公司				项目名称		规划书版	
				子项		编校	
审 定				专业负责人		王晓坤	
审 核		石腾飞		校 对		梁廷涛	
项目负人		冯艳丽		设 计		石丽芳	
		王晓坤		设计		石丽芳	
		王晓坤		制 图		石丽芳	
设计资质号		城乡编制规划资质证书书号：自资规甲字24101014 市政行业甲级、建筑行业甲级、风景园林工程设计专项甲级；证书编号 A141002826					